



Installations **VEJLEDNING**

FireFree 330 Flexbøsning



GENEREL PRODUKTINFORMATION

FireFree 330 Flexbøsning er en fleksibel brandbøsning til brandsikring af brændbare rørinstallationer eller ubrændbare rørinstallationer med brændbar isolering. Når flexbøsningen udsættes for varme, ekspanderer det grafitbaserede materiale og lukker hullet efter den smeltede installation.

FireFree 330 Flexbøsning kan anvendes i vægkonstruktioner af gips eller beton samt i dækkonstruktioner af beton. FireFree 330 Flexbøsning anvendes ligeledes i systemløsningerne, FireFree 501 og FireFree 601 brandplader.

FireFree 330 Flexbøsning består af et sæt indeholdende 10 m. Flexbånd, som udgør det reaktive materiale, 3 meter rustfri stålband og 18 stk. monteringskroge.

Highlights

- Kan bruges på mange typer plast og kompositrør med eller uden PE lydisoleringsmætter $\leq \varnothing 110$ U/U.
- Kan anvendes til rør kobber, stål, rustfrit stål, støbejern og alupex, med cellegummi isolering.
- Kan monteres omkring installationer der føres diagonalt og hvor flere installationer føres i tæt forbindelse med hinanden.
- Kan tilpasses individuelt og monteres i kroge og hjørner, hvor pladsen er trang.

TEKNISKE DATA

 25 0761
12300- FireFree 330 Flexbøsning
FireFree 330 Flexbøsning EAD 350454-00-1104 Fire stopping and fire sealing products. Penetration seals.
Se ETA-25/0538 for relevante karakteristika
Scandi Supply A/S Energivej 2, 5492 Vissenbjerg Tel.: +45 7624 4800 · E-mail: info@scandisupply.dk

Denne installationsvejledning er baseret på produktets Europæiske tekniske vurdering (ETA), der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på grundlag af produktets Europæiske vurderingsdokument EAD 350454-00-1104.

Produktet	
Pladestørrelse	~190°C
Ekspansionsrate, grafiten	18:1-38:1
Ekspansionstryk	0,8 N/mm ²
Specifik varmelednings-e-vne	0,403 W/m·K (v. 10 °C)
Reaktion på brand-Stålbånd	A1 iht. EN 13501-1
Reaktion på brand-Flexbånd	E iht. EN 13501-1
Grafitens densitet	1200 kg/m ³ (±10%)
Dim. Stålbånd / Flexbånd	42,5x0,5 mm / 40x2 mm
Farve stålbånd	Sølvgrå
Farve Flexbånd	Antracit
Robusthed	Klasse Y ¹

Robusthed

FireFree 330 Flexbøsning, har robusthed klasse Y1, iht. EAD 350454-00-1104, hvor robusthed er angivet som følgende og i relation til anvendelse.



Robusthed	Dækker også:	Tilsigtet anvendelse
X	X, Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂	Kan anvendes for løsninger eksponeret for temperaturer under 0°C, eksponeret for UV og regn.
Y ₁	Y ₂ , Z ₁ , Z ₂	Kan anvendes for løsninger eksponeret for temperaturer under 0°C, eksponeret for UV, men ikke regn.
Y ₂	Z ₁ , Z ₂	Kan anvendes for løsninger eksponeret for temperaturer under 0°C, men ikke eksponeret for UV og regn.
Z ₁	Z ₂	Kan anvendes for løsninger indendørs, ved luftfugtighed $\geq 85\%$ RH, temperaturer under 0°C, men ikke eksponeret for UV og regn.
Z ₂	-	Kan anvendes for løsninger indendørs, ved luftfugtighed $\leq 85\%$ RH, temperaturer over 0°C, men ikke eksponeret for UV og regn.

SÅDAN LÆSES KLASSIFIKATIONEN

E = integritet, lukningens evne til at forhindre spredning af varm røg og flammer.

I = Isolering, lukningens evne til at forhindre spredning af varme.

Første C eller U angiver gennemføringens konfiguration på den eksponerede side.



120 angiver brandmodstandsevnen i minutter typisk angivet til 30, 60, eller 120 minutter.

Andet C eller U angiver gennemføringens konfiguration på den ueksponerede side.

Som EN 1366-3 standarden foreskriver er det vigtigt at sikre sig, at gennemføringen er testet under relevante forhold og betingelser.

Capped betyder at røret er ubrudt
Uncapped betyder at røret er brudt.


Testbetingelser	Eksponeret side	Ueksponeret side
U/U	Uncapped	Uncapped
C/U	Capped	Uncapped
U/C	Uncapped	Capped
C/C	Capped	Capped

Plastrør		Test			
		U/U	C/U	U/C	C/C
Dækket af:	U/U	Ja	Nej	Nej	Nej
	C/U	Ja	Ja	Nej	Nej
	U/C	Ja	Ja	Ja	Nej
	C/C	Ja	Ja	Ja	Ja


Plastrør og andre brandbare rør			
Eksempler på anvendelse:		Eksponeret side	Ikke eksponeret side
Gas, varmtvandsog drikkevands-rør		Uncapped	Capped
Spildevandsledning med vandlås		Uncapped	Capped
Tagafvandingsystem		Uncapped	Uncapped
Faldstamme	Ventileret	Uncapped	Uncapped
	Uventileret	Uncapped	Capped

Ubrandbare - Stålrør			
Eksempler på anvendelse		Eksponeret side	Ikke eksponeret side
Affaldsskakte		Uncapped	Capped
Fastgjort uden brandbestandigt ophæng		Uncapped	Capped
Fastgjort med brandbestandigt ophæng		Capped	Uncapped

Isoleringskonfiguration

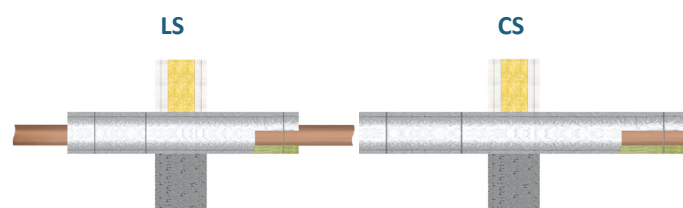

Løsninger angivet med LS kan anvendes for isoleringskonfiguration CS

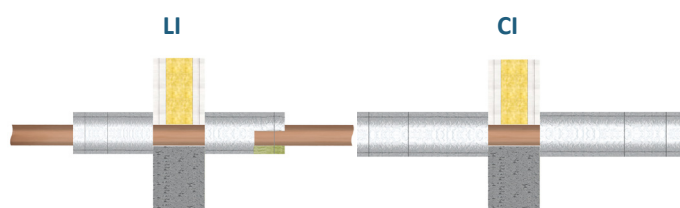


Løsninger angivet med LI kan anvendes for isoleringskonfiguration CI

For at alle nedenfor oplistede konstruktioner gælder at de skal være klassificeret i henhold til EN 13501-2 for den krævede brandmodstandsevne.

Gipsvægge og vægge i porebeton, murværk og beton

Løsninger angivet for ≥ 100 mm gipsvæg, er dokumenteret i en vægkonstruktion bestående af to lag 12,5 mm gipsplader på hver side af et stålskelet, med isolering i væggen (minimum A2-s1,d0) og kan ligeledes anvendes for gipsvægge udført med træskelet (D-s2,d2). Alle gennemføringer placeres minimum 100 mm fra træskelettet. Hvor der er krav om rørisolering, skal disse krav følges.

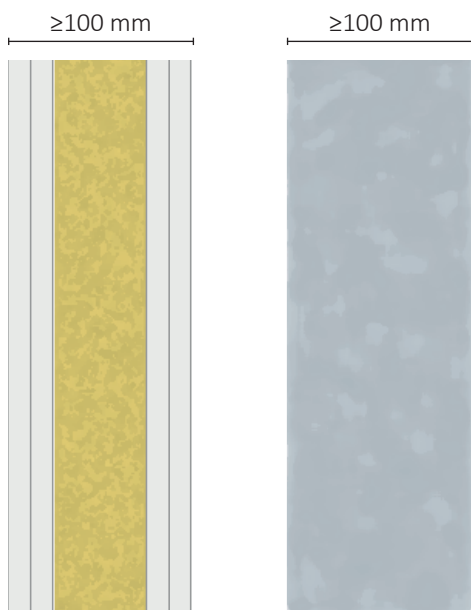

Løsninger angivet for ≥ 100 mm gipsvægge kan ligeledes anvendes for:

- Vægge i porebeton, murværk og beton ≥ 100 mm samt en densitet ≥ 350 kg/m³.

Etageadskillelser i porebeton eller beton 550 kg/m³

Løsninger angivet for etageadskillelse i porebeton eller beton forudsætter en minimumstykkelser på ≥ 150 mm samt en densitet på 550 kg/m³.



Mangler din ønskede løsning?

I FireFree Brandlukningssystem bestående af FireFree brandplader, findes flere alternative typer for indbygning for FireFree 330 Flexbøsning, hvor løsninger favner bygningsdele såsom CLT – Cross Laminated Timber, Sandwich vægpanelementer med kerne af stenuld, samt systemer til skaktvægge.

Se venligst installationsvejledningerne på nedenstående produkter, hvor FireFree 330 Flexbøsning ligeledes indgår:

- FireFree 501 Brandplade
- FireFree 601 Brandplade

OPHÆNG OG BÆRINGER

Ved gennemføringer i vægkonstruktioner skal installationerne understøttes af ophæng eller beslag, på begge sider af konstruktionen. Ved gennemføringer i etagedæk skal installationerne understøttes af ophæng eller beslag, på oversiden af etagedækket. I henhold til nedenstående skema.

Installationstype	Fra begge sider af væg	Fra overside etagedæk
Plast, komposit og aluexrør	≤650 mm	≤400 mm
Kobber- stål, rustfri stål og støbejernsrør		≤550 mm

RØRISOLERING

Hvor der i løsningerne refereres til rørisolering af cellegummi, kan cellegummiisolering med reaktion på brand, -tilsvarende eller bedre, B-s3,d0, produceret i overensstemmelse med EN 14304, anvendes. Blandt andet kan følgende produkter anvendes.

Produktnavn
AF/ArmaFlex
SH/ArmaFlex

GENERISKE PLASTTYPER

Hvor der i denne vejledning refereres til generiske plasttyper, kan disse følges under forudsætning af at de anvendte rørmaterialer er produceret i henhold til en af de nedenfor oplyste produktstandarder.

Materiale	Produktstandarder	Diameter [mm]	Godstykkelse [mm]
PVC_U	EN 1329-1, EN 1452-2, EN 1453-1, EN ISO 15493	≤160,0	1,8–12,3
PVC_C	EN 1566-1, EN ISO 15493, EN ISO 15877	≤160,0	1,8–12,3
PE-HD	EN 1519-1, EN 12201-2, EN ISO 15494, EN 12666-1	≤160,0	1,8–14,6
ABS	EN 1455-1, EN ISO 15493	≤160,0	1,8–14,6
SAN+PVC	EN 1565-1	≤160,0	1,8–14,6
PP	EN 1451-1, EN ISO 15874, EN 15494, DIN 8077 / DIN 8078	≤160,0	1,8–14,6

MINIMUMSAFSTANDE

Skema for minimumsafstande mellem installationer mellem respektive installationer og er gældende for gennemføringer i både vægge og etageadskillelser.

Systemer	Vægge og etagedæk [mm]
Til anden gennemføring med samme system	≥100
Til anden gennemføring i andet system	≥100

ÅBNINGER OG SPALTER

Åbninger og spalter, mellem bygningsdel og installation, har følgende begrænsninger og kan udfyldes på følgende vis.

Bygningsdel	Annularfuge [mm]	Fugemateriale
≥100 mm Gipsvægge, samt vægge i porebeton, murværk og beton, densitet ≥350 kg/m ³	≤30	FireFree 250 Brandmørtel, i hele fugedybden
≥150 mm Etageadskillelser i porebeton eller beton, densitet ≥650 kg/m ³	≤50	

BEFÆSTIGELSE

Hvor FireFree 330 Flexbøsning fæstnes til bygningsdelen, skal følgende typer befæstigelse anvendes.


Bygningsdel	Ø installation [mm]	Befæstigelse
≥100 mm Gipsvægge, samt vægge i porebeton, murværk og beton, densitet ≥350 kg/m ³	≤50	Gennemgående gevindstænger eller bolte M6-8 med skiver og møtrikker
	>50	Gennemgående gevindstænger eller bolte M8 med skiver og møtrikker
≥100 mm Vægge i porebeton, beton, densitet ≥350 kg/m ³	Alle	Stål-plugs Ø ≥6.0 mm. skruer ≥50mm eller MMS skruer Ø ≥6.0x50 mm
≥150 mm Etageadskillelser i porebeton eller beton, densitet ≥650 kg/m ³		

Minimum antal monteringskroge er angivet i nedenstående tabel.

Bygningsdel	Vinkling	Ø [mm]	Minimum antal monteringskroge
≥100 mm Gipsvægge, samt vægge i porebeton, murværk og beton, densitet ≥350 kg/m ³	Vinkelret	≤50	2
		>50 - ≤110	3
		>110 - ≤160	4
	Diagonal 45° til 135°	≤50	3
		>50 - ≤110	4
		>110 - ≤160	6
≥150 mm Etageadskillelser i porebeton eller beton, densitet ≥650 kg/m ³	Vinkelret	≤50	2
		>50 - ≤110	3
		>110 - ≤160	4
	Diagonal 45° til 135°	≤50	3
		>50 - ≤110	4
		>110 - ≤160	6

Plastrør


≥100 mm Gipsvægge samt vægge i porebeton, beton og murværk, densitet ≥350 kg/m³

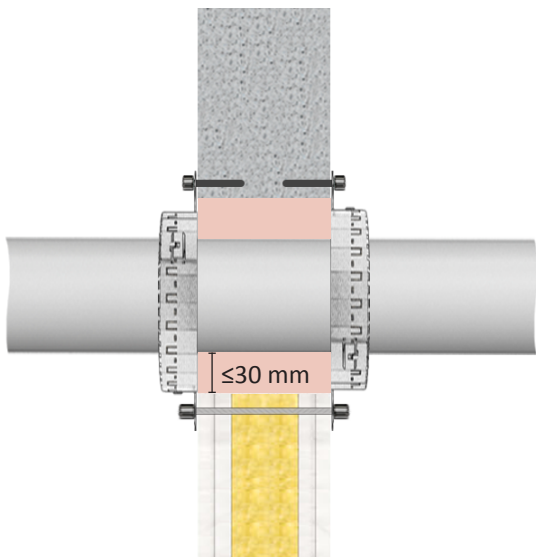

Installation	Ø [mm]	Godstykkelser [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
PVC-U, PVC-C	≤50	1,8-5,6	2	EI 120 U/C
	>50 - ≤75	1,8-8,4	3	EI 120 U/C
	>75 - ≤110	1,8-12,3	4	EI 120 U/C
	>110 - ≤125	2,2-12,2	5	EI 120 U/C
	>125 - ≤160	3,2-11,9	6	EI 120 U/C
PE-HD, ABS, SAN+PVC	≤50	1,8-4,6	2	EI 120 U/C
	>50 - ≤75	1,8-8,4	3	EI 120 U/C
	>75 - ≤110	2,7-10	4	EI 120 U/C
	>110 - ≤160	4	8	EI 120 U/C
		>4-14,6	8	EI 60 U/C
PP	≤50	1,8-4,6	2	EI 120 U/C
	>50 - ≤75	1,8-8,4	3	EI 120 U/C
	>75 - ≤110	2,7-10	4	EI 120 U/C
	>110 - ≤160	4	8	EI 90 U/C
		>4-14,6	6	EI 90 U/C

Plastrør med PE lydisoleringsmætter

≥100 mm Gipsvægge samt vægge i porebeton, beton og murværk, densitet ≥350 kg/m³

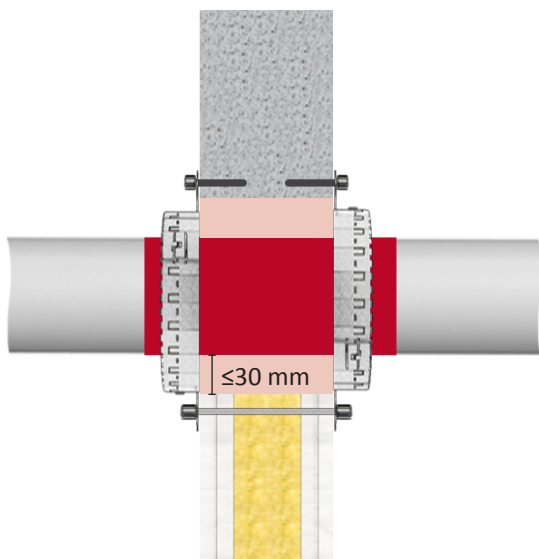


- Løsningen dækker anvendelse af PE lydisoleringsmætter ≤4 mm.

Installation	Ø [mm]	Godstykkelse [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
PVC-U, PVC-C	≤50	1,8	4	EI 90 U/C / E 120U/C
		1,8-5,6	2	EI 120 U/U
	>50 - ≤75	1,8	5	EI 90 U/C / E 120 U/C
		1,8-8,4	3	EI 90 U/U / E 120 U/U
	>75 - ≤110	1,8	4	EI 90 U/C / E 120 U/U
		1,8-11,9	4	EI 90 U/U / E 120 U/U
	>110 - ≤125	1,8-2,2	6	EI 90 U/C / E 120 U/C
		3,2-11,9	5	EI 90 U/U / E 120 U/U
PE-HD, ABS, SAN+PVC	125 - ≤160	3,2-11,9	6	EI 120 U/U
	≤50	1,8-4,6	2	EI 120 U/U
		1,8-6,8	3	EI 120 U/C
	>50 - ≤75	2,7	3	EI 120 U/U
		1,8-10	4	EI 120 U/C
	>75 - ≤110	2,7	4	EI 120 U/U
		4	6	EI 120 U/C
	>110 - ≤160	>4-14,6	6	EI 90 U/C / E 120 U/C
PP	≤50	1,8-4,6	2	EI 120 U/U
	>50 - ≤75	1,8-2,7	3	EI 120 U/U
	>75 - ≤110	2,7	4	EI 120 U/U

Installation	Ø [mm]	Godstykkelse [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
Wavin SiTech+	≤50	-	2	EI 120 U/U
	≤75		3	EI 120 U/U
	≤110		4	EI 120 U/U
	≤160		8	EI 120 U/C
Geberit Silent-PP	≤50		2	EI 120 U/U
	≤75		3	EI 120 U/U
	≤110		4	EI 120 U/U
	≤125		5	EI 120 U/U
	≤160		6	EI 120 U/U
POLO-KAL NG	≤50		2	EI 120 U/U
	≤75		3	EI 120 U/U
	≤110		4	EI 120 U/U
	≤125		5	EI 120 U/U
	≤160		6	EI 120 U/U
REHAU RAUPIANO PLUS	≤50		2	EI 120 U/U
	≤75		3	EI 120 U/U
	≤110		4	EI 120 U/U
	≤125		5	EI 120 U/C
	≤160		6	EI 120 U/C
Valsir Triplus	≤40		2	EI 120 U/C
	≤75		3	EI 120 U/C
	≤90		4	EI 120 U/C
	≤110		5	EI 120 U/C
	≤125		6	EI 120 U/C
	≤160		8	EI 120 U/C
Coes BluePower	≤50		2	EI 120 U/C
	≤75		3	EI 120 U/C
	≤110		4	EI 120 U/C

Plastrør - vinklede

≥100 mm Gipsvægge samt vægge i porebeton, beton og murværk, densitet ≥350 kg/m³

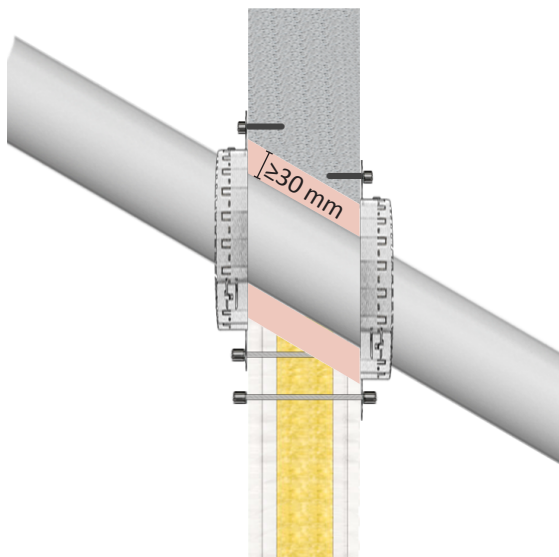


- Kan udføres hvor installationerne er vinklede i alle retninger mellem 45° og 135 ° i forhold til bygningsdelen.

Installation	Ø [mm]	Godstykkelse [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
PVC-U, PVC-C	≤50	1,8-5,6	2	EI 120 U/C
	>50 - ≤75	1,8-8,4	3	EI 120 U/C
	>75 - ≤110	1,8-12,3	4	EI 120 U/C
	>110 - ≤125	2,2-12,2	6	EI 120 U/C
	>125 - ≤160	3,2-11,9	8	EI 90 U/C
PE-HD, ABS, SAN+PVC	≤50	1,8	2	EI 120 U/C
	>50 - ≤75	1,8	4	EI 90 U/C
	>75 - ≤110	2,7	5	EI 90 U/C
	>110 - ≤125	3,2	7	EI 90 U/C
	>125 - ≤160	4	8	EI 90 U/C
PP	≤50	1,8	2	EI 120 U/C
	>50 - ≤75	1,8	3	EI 120 U/C
	>75 - ≤110	2,7	4	EI 120 U/C

Plastrør - ført i lineært system

≥100 mm Gipsvægge samt vægge i porebeton, beton og murværk, densitet ≥350 kg/m³


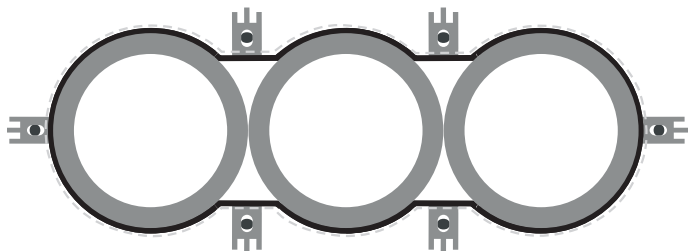


- Løsningen dækker op til 3 plastrør ført uden intern afstand.
- FireFree 330 Flexbøsning monteres med ekstra monteringskroge, til begge sider for plastrørens langsgående samling.

Installation	Ø [mm]	Godstykkelse [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
PVC-U, PVC-C	≤75	1,8-8,4	4	EI 120 U/C
PE-HD, ABS, SAN+PVC				
PP				

Kobber, stål, rustfri stål, og støbejern med SH/Armaflex

≥100 mm Gipsvægge samt vægge i porebeton, beton og murværk, densitet ≥350 kg/m³

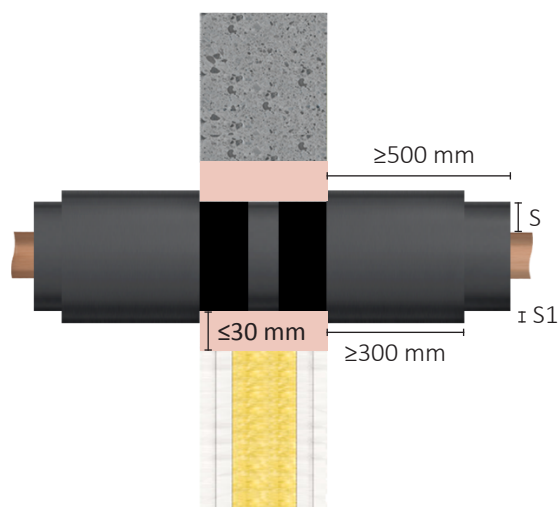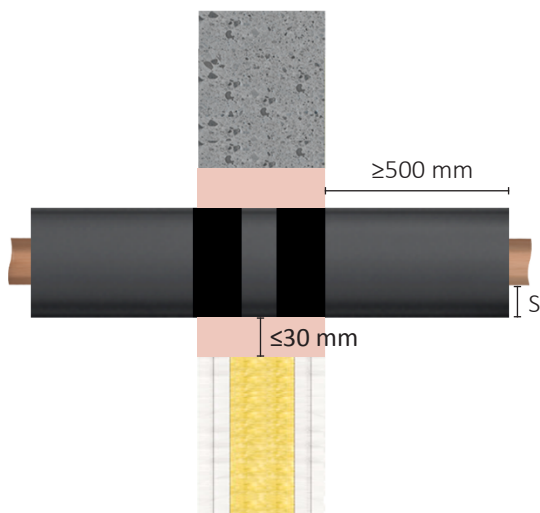


- FireFree 330 Flexbøsning monteres inde i annularfugen og uden stålband.
- SH/Armaflex LS eller CS.

Installation	Ø [mm]	Godstykkelse [mm]	SH/Armaflex L og S [mm]	2. lag SH/Armaflex L1 og S1 [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
Kobber, stål, rustfri stål, og støbejern	≤28	1,0-14,2	≥500 / 6-35	-	2x2	EI 120 C/U
	≤54	1,5-14,2	≥500 / 9 - <35			EI 60 C/U / E 120 C/U
			≥500 / 35			EI 120 C/U
			≥500 / 9 - <35	≥300 / ≥9		EI 90 C/U / E 120 C/U

Alupex


≥100 mm Gipsvægge samt vægge i porebeton, beton og murværk, densitet ≥350 kg/m³

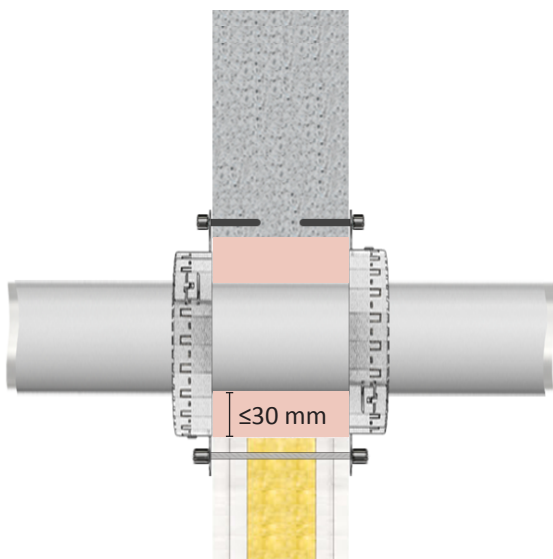

Installation	Ø [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
FRÄNKISCHE alpex F50 PROFi	≤16	2	EI 120 U/C
Uponor Uni Pipe MLC	≤16	2	
fusiotherm® Stabverbundrohr	≤16	2	
	≤50	2	
	≤75	3	
	≤110	4	

Alupex med SH/Armaflex

≥100 mm Gipsvægge samt vægge i porebeton, beton og murværk, densitet ≥350 kg/m³

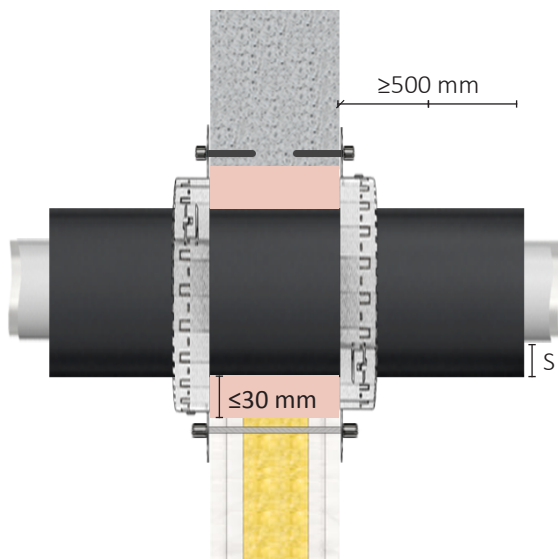


- SH/Armaflex LS eller CS.

Installation	Ø [mm]	SH/Armaflex L og S [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
FRÄNKISCHE alpex F50 PROFIL alpex L	≤16	≥500 / 9	2	EI 120 U/C
	≤50	≥500 / 10	3	EI 60 U/C / E 120 U/C
	≤75	≥500 / 9	4	EI 90 U/C / E 120 U/C
		≥500 / >9-20	5	EI 90 U/C
		≥500 / >20-30	6	EI 90 U/C
		≥500 / >30-44	6	EI 90 U/C / E 120 U/C
Uponor Uni Pipe MLC	≤16	≥500 / 9	2	EI 120 U/C / E 120 U/C
	≤50	≥500 / 10	3	EI 60 U/C / E 120 U/C
	≤110	≥500 / 9	6	EI 120 U/C / E 120 U/C
		≥500 / >9-20	6	EI 90 U/C / E 120 U/C
fusiotherm® Stabiverbund	≤16	≥500 / 9	3	EI 120 U/C
	≤50	≥500 / 10	3	EI 120 U/C

Alupex med AF/Armaflex

≥100 mm Gipsvægge samt vægge i porebeton, beton og murværk, densitet ≥350 kg/m³

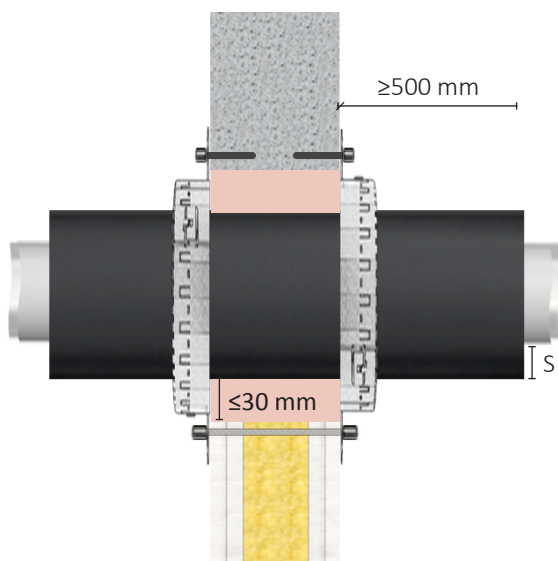


- AF/Armaflex LS eller CS.

Installation	Ø [mm]	AF/Armaflex S [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
FRÄNKISCHE alpex F50 PROFIL alpex L	≤75	≥500 / 9,5	4	EI 120 U/C
		≥500 / >9,5-20	5	EI 120 U/C
		≥500 / >20-30	6	EI 120 U/C
Uponor Uni Pipe MLC	≤50	≥500 / 27,5	4	EI 120 U/C
	≤110	≥500 / 9,5	6	EI 120 U/C
		≥500 / 19	6	EI 90 U/C / E 120 U/C
		≥500 / 30	6	EI 120 U/C
fusiotherm® Stabiverbund	≤110	≥500 / 31	3	EI 120 U/C

Plastrør

≥150 mm etageadskillelse i beton eller porebeton, densitet ≥550kg/m³

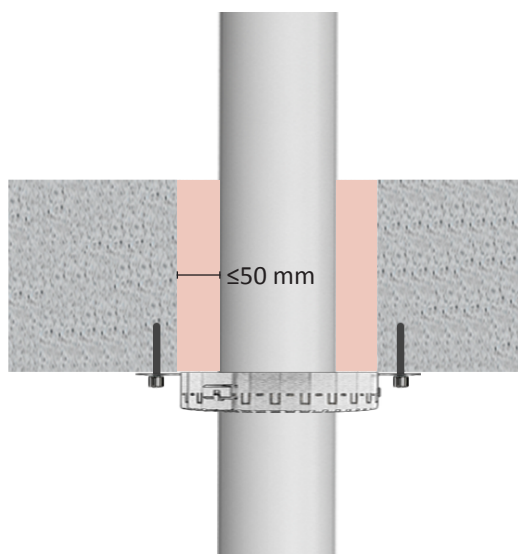


- FireFree 330 Flexbøsning monteres med ankre og tilhørende bolte/møtrikker.

Installation	Ø [mm]	Godstykkelse [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
PVC-U, PVC-C	≤50	1,8-5,6	2	EI 240 U/C
	>50 - ≤75	1,8-8,4	3	EI 240 U/C
	>75 - ≤110	1,8-12,3	4	EI 240 U/C
	>110 - ≤125	2,2-12,2	5	EI 120 U/C
	>125 - ≤160	3,2-11,9	6	EI 120 U/C
PE-HD, ABS, SAN+PVC	≤50	1,8-4,6	2	EI 240 U/C
	>50 - ≤75	1,8-8,4	3	EI 240 U/C
	>75 - ≤110	2,7-10	4	EI 180 U/C / E 240 U/C
	>110 - ≤160	>4-14,6	6	EI 120 U/C / E 240 U/C
PP	≤50	1,8-4,6	2	EI 240 U/C
	>50 - ≤75	1,8-8,4	3	EI 240 U/C
	>75 - ≤110	2,7-10	4	EI 180 U/C
	>110 - ≤125	>3,1-11,4	6	EI 120 U/C
	>125 - ≤160	>4-14,6	8	EI 120 U/C

Plastrør med PE lydisoleringsmåtter

≥150 mm etageadskillelse i beton eller porebeton, densitet ≥550kg/m³

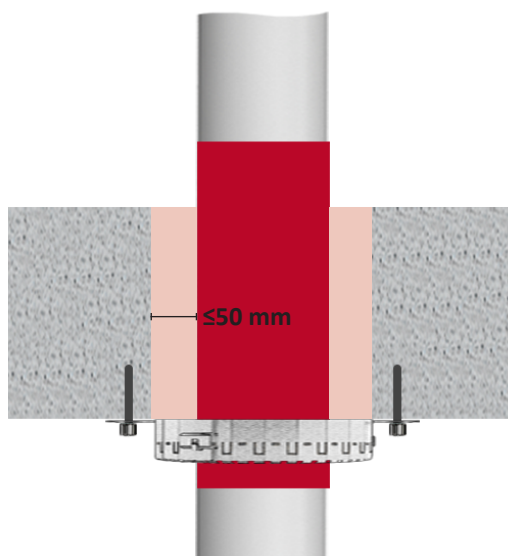


- Løsningen dækker anvendelse af PE lydisoleringsmåtter ≤4 mm.

Installation	Ø [mm]	Godstykkelse [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
PE-HD	≤50	1,8	2	EI 120 U/C
	>50 - ≤75	2,2	3	EI 120 U/C
	>75 - ≤110	2,7-10	4	EI 120 U/C
Wavin SiTech+	≤50	-	2	EI 120 U/U
	≤75		3	
	≤110		4	
	≤125		5	
	≤160		6	
Geberit Silent-PP	≤50		2	EI 120 U/U
	≤75		3	
	≤110		4	
	≤125		5	
	≤160		6	
POLO-KAL NG	≤50		2	EI 120 U/U
	≤75		3	
	≤110		4	
	≤125		5	
	≤160		6	
REHAU RAUPIANO PLUS	≤50		2	EI 120 U/U
	≤75		3	
	≤110		4	
	≤125		5	
	≤160		6	
Coes BluePower	≤50		2	EI 120 U/C
	≤75		4	EI 90 U/C
	≤110		5	EI 90 U/C

Plastrør - vinklede

≥150 mm etageadskillelse i beton eller porebeton, densitet ≥550kg/m³

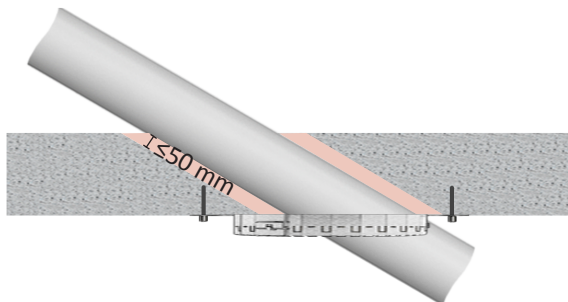


- Kan udføres hvor installationerne er vinklede i alle retninger mellem 45° og 135° i forhold til bygningsdelen.

Installation	Ø [mm]	Godstykkelse [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
PVC-U, PVC-C	≤50	1,8	2	EI 120-U/C
	>75 - ≤110	12,3	4	EI 120-U/C
	>110 - ≤125	12,1	5	EI 120-U/C
	>125 - ≤160	11,9	6	EI 120-U/C
		3,2	8	EI 120-U/C
PE-HD, ABS, SAN+PVC	≤50	4,6	2	EI 120-U/C
	>50 - ≤110	2,7-10,0	4	EI 120-U/C
PP	≤110	2,7-10,0	4	EI 120-U/C
	>110 - ≤125	3,2-12,0	6	EI 120-U/C
	>125 - ≤160	4-14,6	8	EI 120-U/C

Plastrør - ført i lineært system

≥150 mm etageadskillelse i beton eller porebeton, densitet ≥550kg/m³

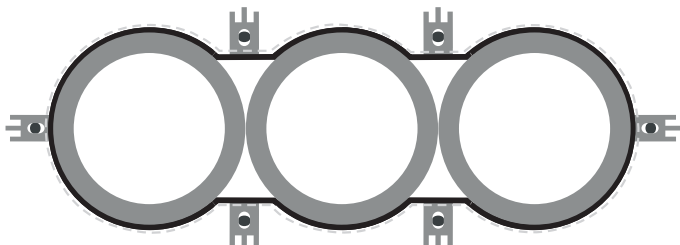


- Løsningen dækker op til 3 plastrør ført uden intern afstand.
- FireFree 330 Flexbøsning monteres med ekstra monteringskroge, til begge sider for plastrørens langsgående samling.

Installation	Ø [mm]	Godstykkelse [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
PVC-U, PVC-C	≤75	1,8-8,4	4	EI 120 U/C
PE-HD, ABS, SAN+PVC				
PP				

Plastrør, 2x45° bøjninger med muffesamlinger

≥150 mm etageadskillelse i beton eller porebeton, densitet ≥550kg/m³


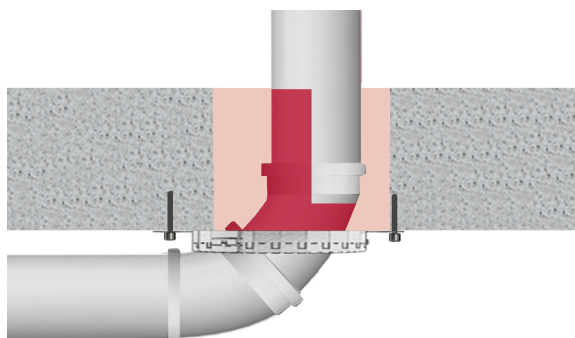


- Løsningen dækker anvendelse af PE lydisoleringsmætter ≤4 mm

Installation	Ø [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
Wavin SiTech+	≤50	3	EI 120 U/U
	≤75	4	
	≤110	5	
Geberit Silent-PP	≤50	3	EI 120 U/U
	≤75	4	
	≤110	5	
POLO-KAL NG	≤50	3	EI 120 U/U
	≤75	4	
	≤110	5	
REHAU RAUPIANO PLUS	≤50	3	EI 120 U/U
	≤75	4	
	≤110	5	

Plastrør - ført i hjørne

≥150 mm etageadskillelse i beton eller porebeton, densitet ≥550kg/m³

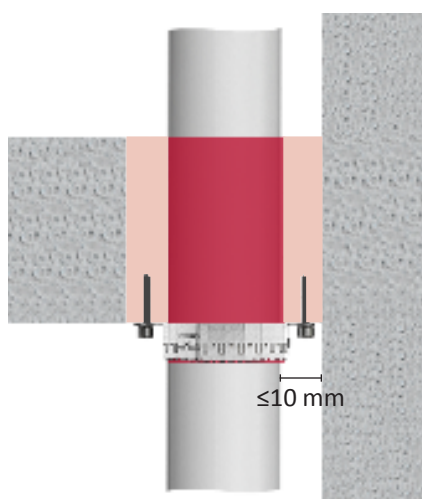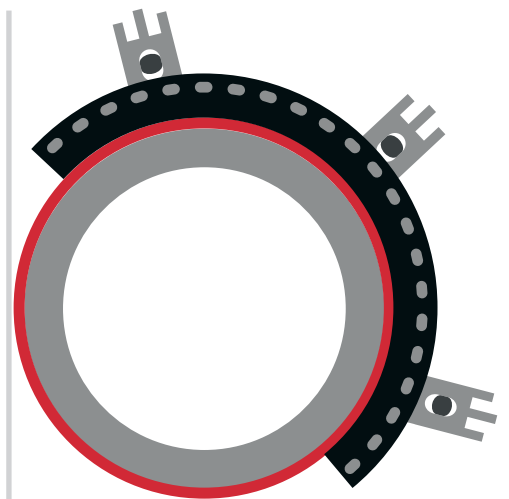


- Cellegummi LS eller CS.

Installation	Ø [mm]	Godstykkelse [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
PE-HD, ABS, SAN+PVC	≤110	10,0	4	EI 120 U/C
PP	≤110	2,7	4	EI 120 U/C
Wavin SiTech+	≤110	-	5	EI 120 U/U
Geberit Silent-PP	≤110		5	EI 120 U/U
POLO-KAL NG	≤110		5	EI 120 U/U
REHAU RAUPIANO PLUS	≤110		5	EI 120 U/U

Stål, rustfri stål og støbejern med AF/Armaflex

≥150 mm etageadskillelse i beton eller porebeton, densitet ≥550kg/m³

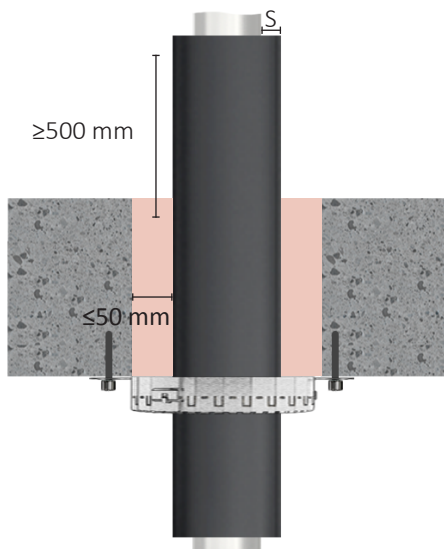


- AF/Armaflex LS eller CS.

Installation	Ø [mm]	Godstykkelse [mm]	AF/Armaflex L og S [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
Stål, rustfri stål og støbejern	≤108	2-14,2	≥500 / 13-30	2	EI 120-C/U

Kobber, stål, rustfri stål, støbejern med AF/Armaflex

≥150 mm etageadskillelse i beton eller porebeton, densitet ≥550kg/m³

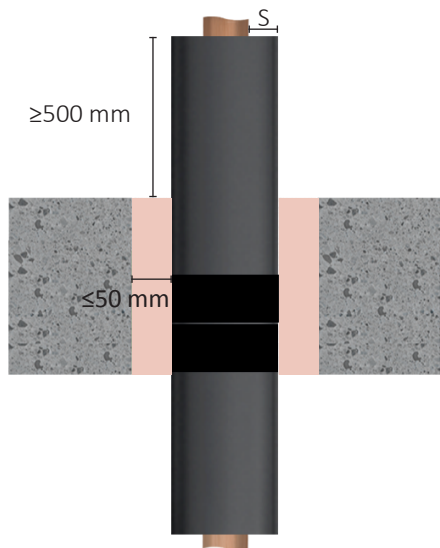


- FireFree 330 Flexbøsning monteres inde i annularfugen og uden stålband
- AF/Armaflex LS eller CS

Installation	Ø [mm]	Godstykkelse [mm]	AF/Armaflex L og S [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
Kobber, stål, rustfri stål, støbejern	≤28	1-14,2	≥500 / 6	2x2	EI 120-C/U
			≥500 / >6-20	2x3	EI 120-C/U
			≥500 / >20-35	2x4	EI 120-C/U
	≤54	1,5-14,2	≥500 / 9	2x2	EI 120-C/U
			≥500 / >9-22	2x3	EI 120-C/U
			≥500 / >22-35	2x4	EI 120-C/U
stål, rustfri stål og støbejern	≤89	2-14,2	≥500 / 13	2x2	EI 120-C/U
	≤108	2-14,2	≥500 / 13-30	2x2	EI 120-C/U

Alupex

≥150 mm etageadskillelse i beton eller porebeton, densitet ≥550kg/m³

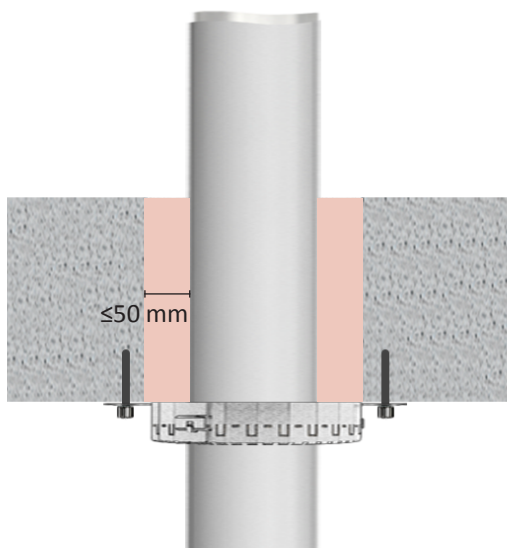


- FireFree 330 Flexbøsning monteres med skruer med groft gevind og stor stigning ≥8,0x70 mm.
- Løsningen dækker op til 3 gennemføringer med ingen afstand.

Installation	Ø [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
FRÄNKISCHE alpex F50 PROFi	≤16	2	EI 120 U/C
	≤50	2	
	≤75	4	
Uponor Uni Pipe MLC	≤50	2	EI 120 U/C
	≤75	3	EI 90 U/C
	≤110	4	EI 90 U/C
fusiotherm® Stabiverbundrohr	≤16	2	EI 120 U/C
	≤50	2	
	≤75	3	
	≤110	4	
fusiotherm® SDR 11	≤315	20	EI 120 U/C

Alupex med SH/Armaflex

≥150 mm etageadskillelse i beton eller porebeton, densitet ≥550kg/m³

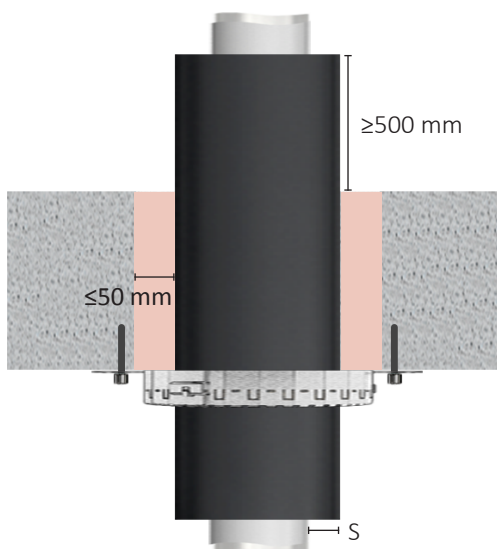


- SH/Armaflex LS eller CS.

Installation	Ø [mm]	SH/Armaflex L og S [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
FRÄNKISCHE alpex F50 PROFIL	≤16	≥500 / 9	2	EI 120 U/C
	≤75	≥500 / 9	4	
		≥500 / >20-30	5	
		≥500 / 9	6	
Uponor Uni Pipe MLC	≤50	≥500 / 10	3	EI 120 U/C
	≤63	≥500 / 9	4	
	≤90	≥500 / 9	5	
	≤110	≥500 / >9-20	6	
fusiotherm® Stabiverbund	≤50	≥500 / 10	3	EI 120 U/C


Alupex med AF/Armaflex

≥150 mm etageadskillelse i beton eller porebeton, densitet ≥550kg/m³

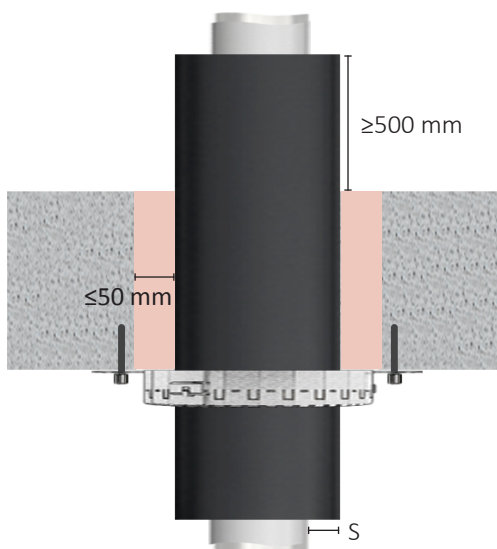


- AF/Armaflex LS eller CS.


Installation	Ø [mm]	AF/Armaflex L og S [mm]	Flexbånd lag	Klassifikation
FRÄNKISCHE alpex F50 PROFIL	≤75	≥500/9,5	4	EI 120 U/C
Uponor Uni Pipe MLC	≤50	≥500/27,5	4	EI 120 U/C
	≤75	≥500/30	5	
	≤110	≥500/9,5-31	6	
fusiotherm® Stabiverbund	≤110	≥500/31	6	EI 120 U/C

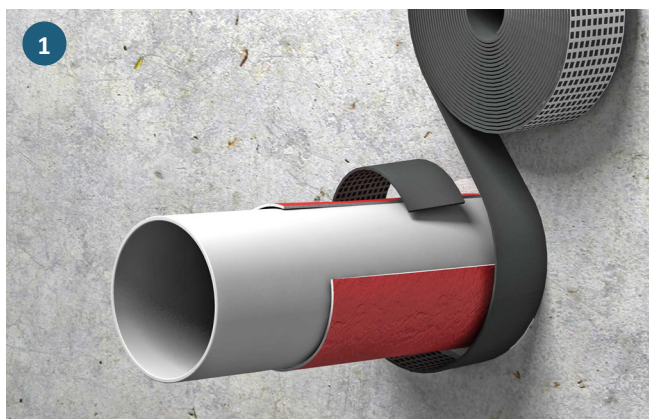


Flexbåndet omvikles med det antal lag, som er beskrevet for den specifikke løsning.

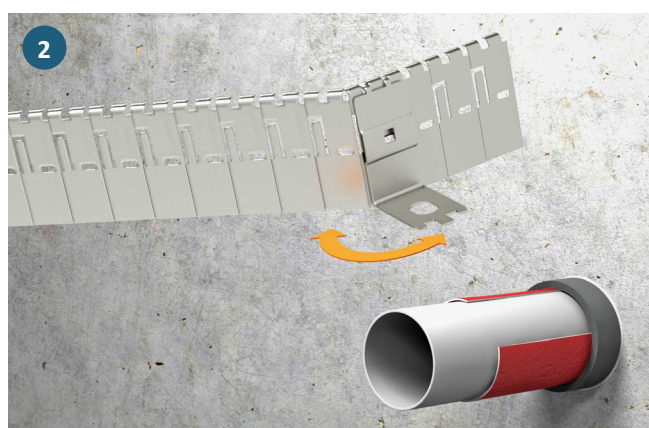

Vælg det antal led beskrevet for stålbandet (beskrevet på emballagen) og bøj stålbandet med hjælp af en monteringskrog. Sæt monteringskrogen på den øverste kant af stålbandet og ud for punktet hvor stålbandet skal afkortes. Derefter kan stålbandet brækkes af ved bevæge det frem og tilbage et par gange.

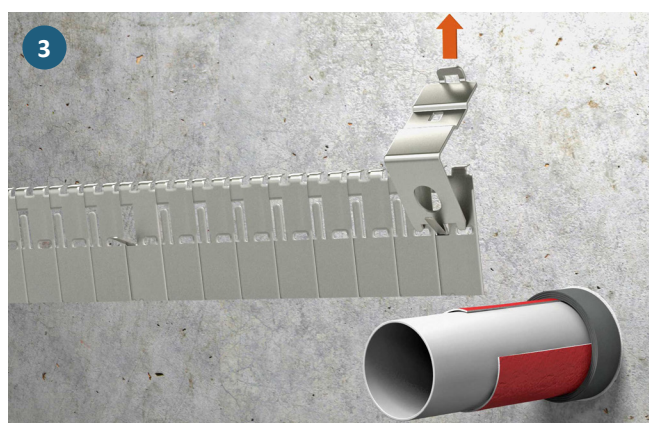

Den lange tap på monteringskrogen påsættes stålbandet. Bestem fastgørelsespunktet ved at skubbe monteringskrogen ned og bøj tappen 90°.

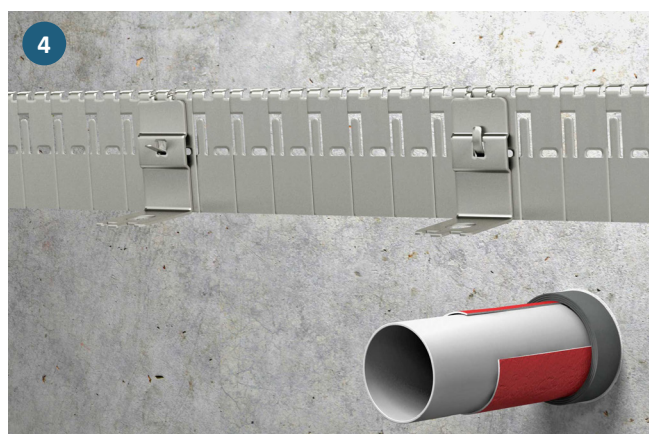

Påsat monteringskroge på de krævede positioner, put den bøjede tap igennem åbningen og bøj den tilbage, og dermed sikres at monteringskroge sidder fast.



Bøj de to tapper for enden af stålbandet 90° og sæt dem sammen med den anden ende af stålbandet, ved at putte de bøjede tapper ind i de lodrette slidser. Derefter skal de bøjes tilbage, således stålbandet er sikkert samlet.

Scandi Supply a/s Telefon 76 24 48 00	
6 ændring eller reparation kontakt installatøren	
☐ FireFree 2K Brandtætningsskum/Blocks	☐ EI 30
☐ FireFree FF520 Foam Plugs	☒ EI 60
☒ FireFree 330 Flexbøsning	☐ EI 90
☐ FireFree 125 Installationsrør	☐ EI 120
	☐ EI 180
	☐ EI 240
Klassifikation	
Installatør:	
Anders Andersen	
Bynavngade 123	
Tlf.: +45 12 34 56 78	
Lukning nr.:	Dato:
Montør:	
CE	
0761-CPD-0208/0187 0761-CPD-0176 12300 - FireFree 330 Flexbøsning 12700 - FireFree 125 Installationsrør	

Vi anbefaler at der som led i arbejdet med dokumentation af det udførte arbejde og kvalitetssikring, opsættes CE-Etiket.